


H (Ved system 2-4-5)

M: 340

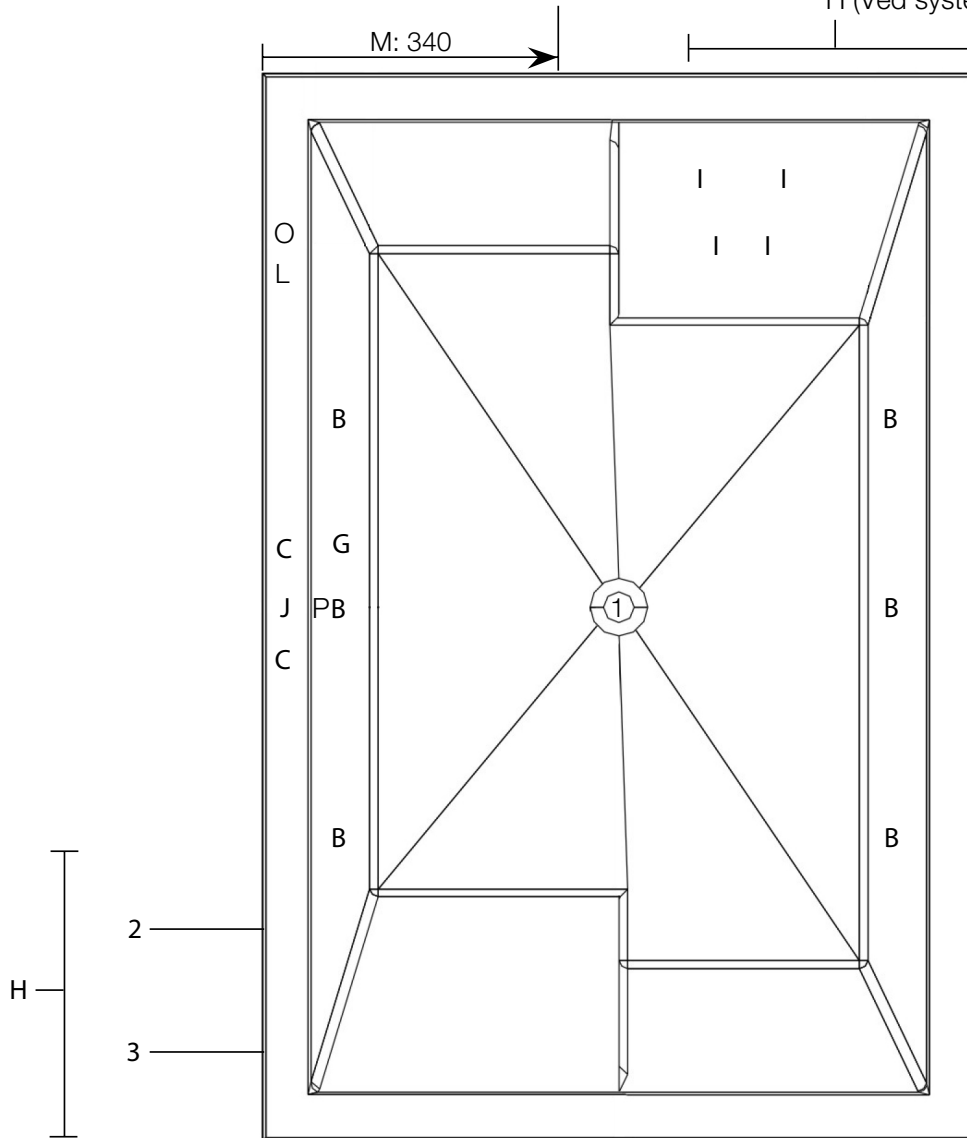


P	Overløb
O	Bruser
M	Anbefalet placering af vægarmatur
L	Etgrebs blander
J	Luftregulering af jets
I	Rygpakke: Lille 4 jets
H	Inspektion (50x50)
G	Lys
C	Betjeningspanel
B	Jets antal: 6
A	Air antal: 54
3	Teknik
2	EI-boks
1	Afløb (gulvafløb placeres ikke her)
POS	EMNE

DUPLA
CLASSIC

...
ROYALSCANDINAVIAN

H (Ved system 2-4-5)

M: 340

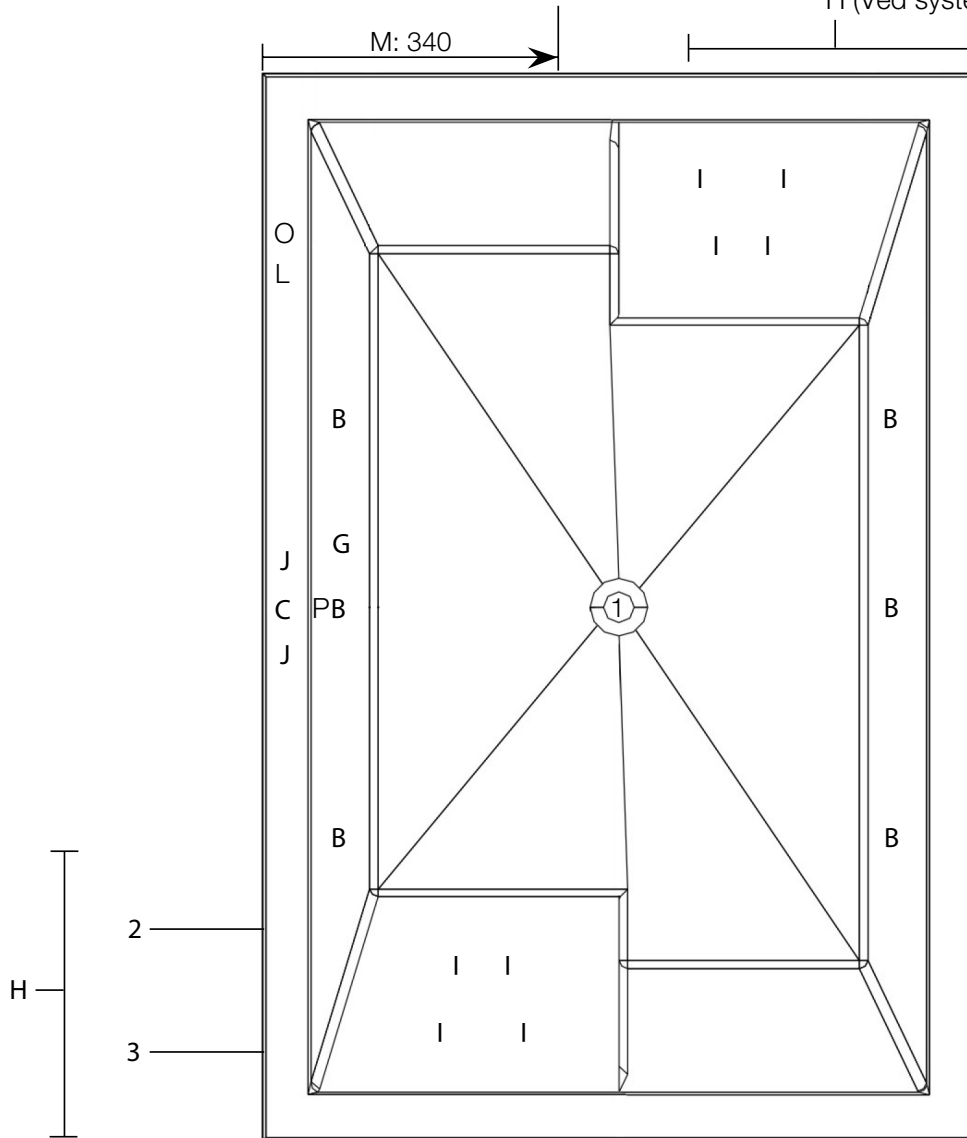


P	Overløb
O	Bruser
M	Anbefalet placering af vægarmatur
L	Etgrebs blander
J	Luftregulering af jets
I	Rygpakke: Lille 4 jets, Stor 4+4 jets
H	Inspektion (50x50)
G	Lys
C	Betjeningspanel
B	Jets antal: 6
A	Air antal: 54
3	Teknik
2	EI-boks
1	Afløb (gulvafløb placeres ikke her)
POS	EMNE
<p>DUPLA SILVER</p>	

• • •
ROYALSCANDINAVIAN

H (Ved system 2-4-5)

M: 340

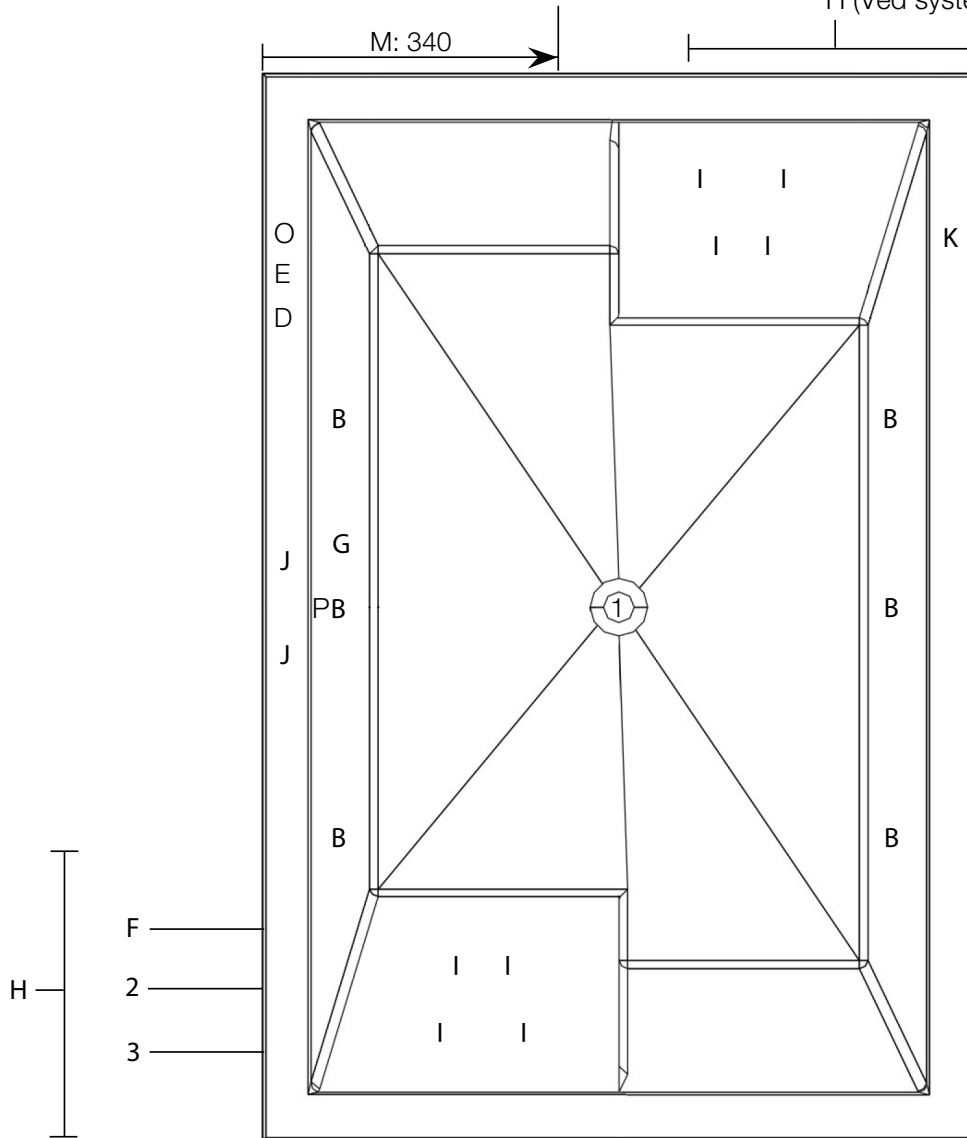

P	Overløb
O	Bruser
M	Anbefalet placering af vægarmatur
K	CLN beholder
J	Luftregulering af jets
I	Rygpakke: Lille 4 jets, Stor 4+4 jets
H	Inspektion (50x50)
G	Lys
F	Skjult blandeventil
E	Afspærventil
D	Synlig thermostat
	Betjeningspanel væghængt
B	Jets antal: 6
A	Air antal: 54
3	Teknik
2	EI-boks
1	Afløb (gulvafløb placeres ikke her)
POS	EMNE

DUPLA
ROYAL

• • •
ROYALSCANDINAVIAN